

質問回答書(その15)

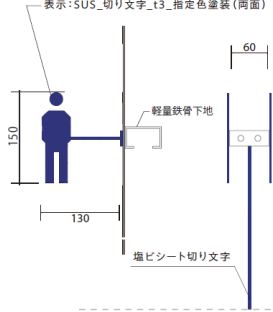
入札参加者様
質問いただきました事項について下記のとおり回答します。

公立大学法人滋賀県立大学高専開設準備局
TEL:0749-47-3006

工事番号	令和7年度 第高専1号
工事名称	滋賀県立高等専門学校新築工事(第1工区)
工事場所	野洲市市三宅地内

番号	図面番号等	質疑事項	回答
172	S007,028,031,034,051	<p>デッキについて、S007 型枠用デッキプレート標準図 1.製品・材料 (1) に✓が4つあり板厚が様々ですが、それぞれの該当箇所が不明です。各階スラブ符号図でDSt1はフェロデッキと思われますが、その他の符号は厚みが不明です。厚みの記載図面が見当たりませんので、厚みについてご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>型枠デッキのプレート厚はS007図(型枠デッキプレート標準図)の【スラブ厚さ別スパン早見表】の許容スパン(中間支保工なし)の長さで板厚を判別ください。</p>
173	A054~060,062,064~069 S025,027,030 参考数量書p35	<p>耐火塗料について、参考数量書には下記項目があります。 ①BCR295 □-250×250×12 38.9㎡ ②BCR295 □-250×250×16 60.3㎡ ③SS400 BH-125×125×12×9 107㎡ ア) 意匠図より、該当箇所は共創アゴ廻りの柱符号aC1と思われます。耐火塗料の該当箇所は下記と考えてよろしいでしょうか。 1階: 4本(7a/C.E, 9a/C.E) 2階: 10本(7a/C.E,F.F2, 8a/F2, 8b/F2, 9a/C.E,F.F2) 3階: 10本(7a/C.E,F.F2, 8a/F2, 8b/F2, 9a/C.E,F.F2) イ) ア)が正の場合、参考数量書に該当するのは上記②と考えてよろしいでしょうか。 ウ) ア)が正の場合、上記①③に該当するものが不明です。ご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>ア) イ) ウ) aC1に該当するのは①、②です。 ③はS054図のyp1が該当します。</p>
174	参考数量書p53 A037,061,062,064,080~082	<p>カーテンレールについて、 ア) 参考数量書に「カーテンレール(1階保健室他) 24.4m」とありますが、平面詳細図に記載の「カーテン」「メタルカーテン」用のレールと考えてよろしいでしょうか。【該当室名: 1階 保健室、職員用ロッカー室(男/女)、更衣室1-1~4/2階 教員用更衣室(男/女)】 イ) ア)が正の場合、カーテン寸法を足すと21.4mとなり、参考数量書のカーテンレール数量より3m多くなります。参考数量書の数量を正と考えてよろしいでしょうか。 ウ) 平面詳細図に「暗幕カーテン」とありますが、暗幕カーテン用レールの項目が参考数量書に見当たりません。平面詳細図に記載の暗幕カーテンは計31.4mあります。暗幕カーテン用レールは別途でしょうか。本工事の場合は仕様(シングルorダブル等)をご指示ください。 エ) ウ)が正の場合、天井伏図にC.B:カーテンボックスとありますが、内部部分詳細図にはレールの記載はありません。天井伏図 C.B記載の内、カーテンレールの本工事は暗幕カーテン部分のみとし、その他は別途工事と考えてよろしいでしょうか。本工事の場合は仕様をご指示ください。</p>	<p>ア) イ) 該当室は、1階 保健室、職員用ロッカー室(男/女)、更衣室1-1~4 宿直室 / 2階 教員用更衣室(男/女)とします。 ウ) 宿直室以外の暗幕カーテンレールは別途工事とします。</p>
175	参考数量書p43,44,53,76,77 A021,061~069,080~082,094	<p>ブラインド、暗幕カーテン、ロールスクリーン及びボックスについて、 ア) 参考数量書とA094 建具D4-10:ブラインド・暗幕カーテンリストはおおよそ一致しますが、平面詳細図・天井伏図と比較すると内容が一致しません。(例: リスト AW1・2のブラインドは3種類に数量の記載がありますが、建具表及び天井伏図のB.B範囲よりW1950のみです。) ブラインド、暗幕カーテン、ロールスクリーンは平面詳細図・天井伏図を正と考えてよろしいでしょうか。異なる場合は改めてリストをいただけますでしょうか。【次項目: 想定】 イ) ア)が正で平面詳細図・天井伏図が正の場合、内部仕上表 1階 特別教室(化学・物理実験室)の備考に暗幕カーテンとありますが、平面詳細図に暗幕カーテンの記載がありません。別途工事と考えてよろしいでしょうか。 ウ) ア)が正で平面詳細図・天井伏図が正の場合、各ボックス・取付下地も参考数量書の数量は変更になると考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>ア) イ) ウ) 回答欄175-1~175-3 のとおりです。</p>

175-1		<p>【想定:フラインド】</p> <p>①600×2070 2か所(AW-8) ②620×2070 2か所(AW-7) ③780×2870 88か所(AW-18) ④820×1460 2か所(AW-16) ⑤955×2370 2か所(AW-10) ⑥990×2370 5か所(AW-10) ⑦1031×1460 2か所(AW-10) ⑧1043×1460 2か所(AW-19) ⑨1915×460 2か所(AW-13) ⑩1915×1460 2か所(AW-16) ⑪1950×460 6か所(AW-13) ⑫1950×1460 128か所(AW-14,16) ⑬1950×2070 55か所(AW-1,2,3) ⑭1965×460 2か所(AW-15) ⑮2000×460 6か所(AW-15) ⑯2000×2070 35か所(AW-5,7,8) ⑰2000×2925 1か所(AW-8) ⑱2051×1460 2か所(AW-19) ⑲2066×2070 3か所(AW-5) ⑳2086×1460 4か所(AW-19) ㉑2098×1460 2か所(AW-17) ㉒2133×1460 10か所(AW-17)</p>	<p>【フラインド】</p> <p>①600×2070 2か所(AW-8) ②630×2070 2か所(AW-7) ③720×2070 1か所(AW-9) ④780×2850 88か所(AW-18) ⑤820×1460 2か所(AW-16) ⑥942×2370 1か所(AW-4) ⑦955×2370 2か所(AW-10) ⑧975×2070 2か所(AW-2) ⑨977×2370 5か所(AW-4) ⑩990×2370 5か所(AW-10) ⑪1000×2070 3か所(AW-5,9) ⑫1011×2370 1か所(AW-4) ⑬1030×1460 2か所(AW-17) ⑭1030×2070 2か所(AW-9) ⑮1040×1460 2か所(AW-9) ⑯1500×2070 1か所(AW-9) ⑰1915×460 1か所(AW-13) ⑱1915×1460 1か所(AW-16) ⑲1950×460 6か所(AW-13) ㉑1950×1460 125か所(AW-14,16) ㉒1950×2070 59か所(AW-1,2,3) ㉓1985×460 1か所(AW-15) ㉔2000×460 3か所(AW-15)3 ㉕2000×2070 51か所(AW-5,7,8,9) ㉖2000×2650 1か所(AW-8) ㉗2050×1460 2か所(AW-19) ㉘2060×2070 5か所(AW-5,9) ㉙2080×1460 4か所(AW-19) ㉚2090×1460 2か所(AW-17) ㉛2100×530 4か所(AW-2) ㉜2130×1460 10か所(AW-17)</p>
175-2		<p>【想定:カーテン】</p> <p>①カーテン 1000×2500 3か所(相違なし) ②カーテン 1100×2500 3か所(相違なし) ③カーテン 2100×2500 2か所(相違なし) ④メテイルカーテン 11200×2500 1か所(相違なし) ⑤暗幕カーテン 900×3000 2か所(デザイン室、視聴覚室1-1) ⑥暗幕カーテン 1200×3000 2か所(デザイン室、視聴覚室1-1) ⑦暗幕カーテン 1320×3000 1か所(デザイン室) ⑧暗幕カーテン 2600×3000 1か所(宿直室) ⑨暗幕カーテン 2830×3000 1か所(デザイン室) ⑩暗幕カーテン 5380×3000 1か所(デザイン室) ⑪暗幕カーテン 7130×3000 1か所(視聴覚室1-1) ⑫暗幕カーテン 8000×3000 1か所(デザイン室)</p>	<p>【カーテン】</p> <p>①カーテン 1000×2500 3か所 ②カーテン 1100×2500 3か所 ③カーテン 2100×2500 2か所 ④メテイルカーテン 11200×2500 1か所 ⑤暗幕カーテン 900×3000 3か所(デザイン室、視聴覚室1-1、特別教室) ⑥暗幕カーテン 1200×3000 3か所(デザイン室、視聴覚室1-1、特別教室) ⑦暗幕カーテン 1950×1460 1か所(半導体実験室) ⑧暗幕カーテン 2600×2300 1か所(宿直室) ⑨暗幕カーテン 3000×2300 2か所(デザイン室) ⑩暗幕カーテン 3900×1460 1か所(半導体実験室) ⑪暗幕カーテン 3900×2070 1か所(特別教室(化学・物理実験室)) ⑫暗幕カーテン 7800×2070 1か所(特別教室(化学・物理実験室))</p>
175-3		<p>【想定:ロールスクリーン】</p> <p>①1000×1250 20か所(SW-5) ②1150×1250 24か所(SW-4) ③1500×1250 15か所(SW-2,3)</p>	<p>【ロールスクリーン】</p> <p>①700×2720 3か所(PH11-12) ②945×2720 7か所(PH11-12) ③1000×1270 20か所(AW-4・5) ④1150×1270 24か所(AW-4・5) ⑤1200×1200 1か所(AW-4・5) ⑥1500×1270 17か所(SW-4,5) ⑦1650×2720 2か所(PH11-12)</p>
176	参考数量書p76 A079	化粧鏡 W450×H600について、参考数量書はコース別事務室 4か所ですが、展開図は3階一般科目事務室にも1か所図示があります。展開図を正とし、2・3階コース別事務室A～Dに各1か所、3階一般科目事務室に1か所の計5か所と考えてよろしいでしょうか。	一般科目事務室はなしとします。

177	参考数量書p79 A105	サイン B2.階数表示 壁付について、参考数量書に「W150×H300(A105図)」のみ記載された項目と、丸棒5φ+ワイヤーメッシュ 3.2φ 30#と記載された項目があります。数量はそれぞれ3か所です。サイン詳細図は後項目の内容のみでその他は見当たりません。前項目は何を示されているのかご教示ください。	同符号で項目が2つあるサインについては丸棒5φ+ワイヤーメッシュ 3.2φ 30#と記載のある項目に補強PLを含むものとし、もう一方の項目は表示部及びライン等上記以外の内容とします。
178	参考数量書p80 A101～103,106	サイン C10.ピロ外 突出について、参考数量書は表示は18か所、本体(丸棒+ワイヤーメッシュ)は1か所です。本体の数量は表示と同じ18か所と読み替えてよろしいでしょうか。	1階バリアフリーレ1-1のみ本体+表示+塩ビシート切り文字ラインとし、その他は表示+塩ビシート切り文字ラインとします。支持方法については下図のとおりとします。 
179	参考数量書p80 A107	サイン D4.コース名称 床について、サイン詳細図には「床面タイル象嵌 ※素材は内装に合わせる」とありますが、サインD4の設置箇所は1階 共創7コラ1-1で、床はコンクリート研磨仕上+表面強化剤塗布です。参考数量書に「路面表示用塗料」とありますが仕様は不明です。サインD4の内容(仕様)を再度ご指示ください。	象嵌ではなく塗装とし、ロックペイント ユカロック100艶なし又は同等品とします。
180	参考数量書p83 A116	点字鋏(TS)について、参考数量書は20か所とありますが、こちらは階段Bの17枚と、正門スロープ上部の自由勾配側溝Aa上の3枚と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおり。
181	参考数量書p83 A116,125	視覚障がい者用誘導ブロック(点状)(TB)について、参考数量書は78か所とありますが、A114 図示は正門付近 5+5・正門スロープ 8+8・曲がり角 4+4+4・ピロテ前 3・階段B/スロープ 5+5+5+5+19で計80枚となりました。階段BはA125より手摺前は無しと見え-2枚とし、計78枚が正と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおり。
182	参考数量書p83 A116	視覚障がい者用誘導ブロック(線状)(TB)について、参考数量書は364か所とありますが、A114 図示はILB-2部分を除くと372枚です。8枚の差がありましたが、図示を正と考えてよろしいでしょうか。	3工区境界より8枚を別途工事とします。
183	参考数量書p89 A118,131	地被類密植(レインガーデン) 参考数量書 34.0㎡について、植栽部は20.7㎡ですが、割栗石13.3㎡分も参考数量34.0㎡に含まれていると思われます。数量は20.7㎡を正と考えてよろしいでしょうか。	割栗石部も地被類密植とします。
184	参考数量書p86 A127	ロングベンチ 鋼材下地の仕上塗装について、参考数量書はDP塗装ですが、A127 外構詳細図はSOP塗装です。図面を正とし、SOP塗装と考えてよろしいでしょうか。	DP塗装とします。

185	<p>参考数量書p78 A024~026,049~055,069</p>	<p>点字紙(警告表示)について ア) 階段D 3階 廊下3-1からRSLに上がる部分について、平面図・平面詳細図は点字紙(警告表示)2か所の図示がありますが、階段D廻り詳細図は図示がありません。平面図・平面詳細図を正とし、2か所必要と考えてよろしいでしょうか。 イ) ア)が正の場合、参考数量書は270か所ですが、平面図・階段等詳細図より下記の通り計279か所必要と思われる。279か所と読み替えてよろしいでしょうか。</p> <p>ピロティ1-2(外部) : 5か所 風除室1-2 : 10か所 エントランスホール : 12か所 EVホール(1~3階) : 6か所 階段A : 32か所 階段B : 40か所 階段C : 32か所 階段D : 42か所 階段E : 48か所 階段F : 32か所 階段G : 20か所 <計279か所></p>	<p>ア) 貴見のとおり。 イ) ピロティ1-2は外構に計上(3か所)しており、内部EVホールは1階のみとします。</p> <p>ピロティ1-2(外部) : 0か所 風除室1-2 : 10か所 エントランスホール : 12か所 EVホール(1階) : 2か所 階段A : 32か所 階段B : 40か所 階段C : 32か所 階段D : 42か所 階段E : 48か所 階段F : 32か所 階段G : 20か所 <計270か所></p>
186	<p>参考数量書p69 A036,054,059</p>	<p>壁スクリーンフィルム張り(白板仕上)について ア) 共創アゴラ廻り詳細図より、1FL+6900迄の範囲を「壁スクリーンフィルム張り」と考えてよろしいでしょうか。 イ) ア)が正の場合、参考数量書は76.9㎡ですが、拾い数量は119.0㎡です。119.0㎡を正と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>ア) 貴見のとおり。 A059図 共創アゴラC面の「スクリーンフィルム」範囲が該当します。 イ) 76.9㎡を正としてください。 範囲はA059共創アゴラC面の下図着色範囲とします。</p> 
187	<p>参考数量書p69 A054,057,061,062,064,065,067,068,077</p>	<p>壁白板フィルム張り(白板仕上)について、参考数量書は118.0㎡ですが、拾い数量は168.0㎡です。168.0㎡を正と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>白板フィルム張り(白板仕上)の範囲は別添資料①に示すとおりです。</p>
188	<p>参考数量書p75 A045,047,048</p>	<p>洗面カウンター(1階男子トイレ1-1他)について ア) 参考数量書は5か所ですが、トイレ詳細図よりW2520に該当する洗面カウンターは2階男子トイレ2-1、女子トイレ2-2、3階男子トイレ3-1、女子トイレ3-2に各1か所の計4か所です。4か所を正と考えてよろしいでしょうか。 イ) ア)が正の場合、参考数量書の部屋名は(2階男子トイレ2-1他)に読み替えと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>ア) 男子トイレ1-1はW2520とし、合わせて5か所とします。</p>
189	<p>参考数量書p75 A045,047,048</p>	<p>洗面カウンター(2階男子トイレ2-1, 3階男子トイレ3-1)について ア) 参考数量書は2か所ですが、トイレ詳細図よりW2550に該当する洗面カウンターは1階男子トイレ1-1、2階女子トイレ2-1、3階女子トイレ3-1に各1か所の計3か所です。3か所を正と考えてよろしいでしょうか。 イ) ア)が正の場合、参考数量書の部屋名は(1階男子トイレ1-1他)に読み替えと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>ア) 該当箇所は、2階女子トイレ2-1、3階女子トイレ3-1の2か所とします。ただし、参考数量書の部屋名は(2階女子トイレ2-1他)と読み替えることとします。</p>
		<p>以上</p>	