

B8棟（園場実験施設棟）空調設備 系統図（改修）


冷媒管リスト

記号	液管	ガス管
R1	6.4φ	9.5φ
R2	6.4φ	12.7φ
R3	9.5φ	15.9φ
R4	9.5φ	19.1φ
R5	9.5φ	22.2φ
R6	12.7φ	15.9φ
R7	12.7φ	22.2φ
R8	12.7φ	25.4φ
R9	12.7φ	28.6φ
R10	15.9φ	25.4φ
R11	15.9φ	28.6φ
R12	15.9φ	31.8φ
R13	15.9φ	38.1φ
R14	19.1φ	31.8φ
R15	19.1φ	38.1φ

- ※1、マルチエアコン冷媒管には制御線EM-CEE1、25[□]-2C共巻
※2、マルチエアコン以外の冷媒管には電源線EM-CE2、0[□]-3C共巻
※3、冷媒管の断熱は液管、ガス管共、10mm厚とする。

凡例

- 既設再利用を示す。
—— 新設を示す。
—— 既設管接続を示す。
● 壁、床ダイヤ貫通を示す。
（ドレン用80φ×150L・冷媒用100φ×150L・電線管用40φ×150L）
⊕ 冷媒配管区画貫通部処理+壁ダイヤ貫通を示す。
Ⓡ リモコンスイッチ新設（スイッチボックス、電線管は既設再利用）
—— リモコン配線EM-CEE1、25[□]-2C新設
（立下り部は既設電線管利用）
（天井内はコロガシ配線）
--- リモコン配線EM-CEE1、25[□]-2C（E19）露出
（既設電線管利用）
（ ）内の室名は直天井の部屋を示す。

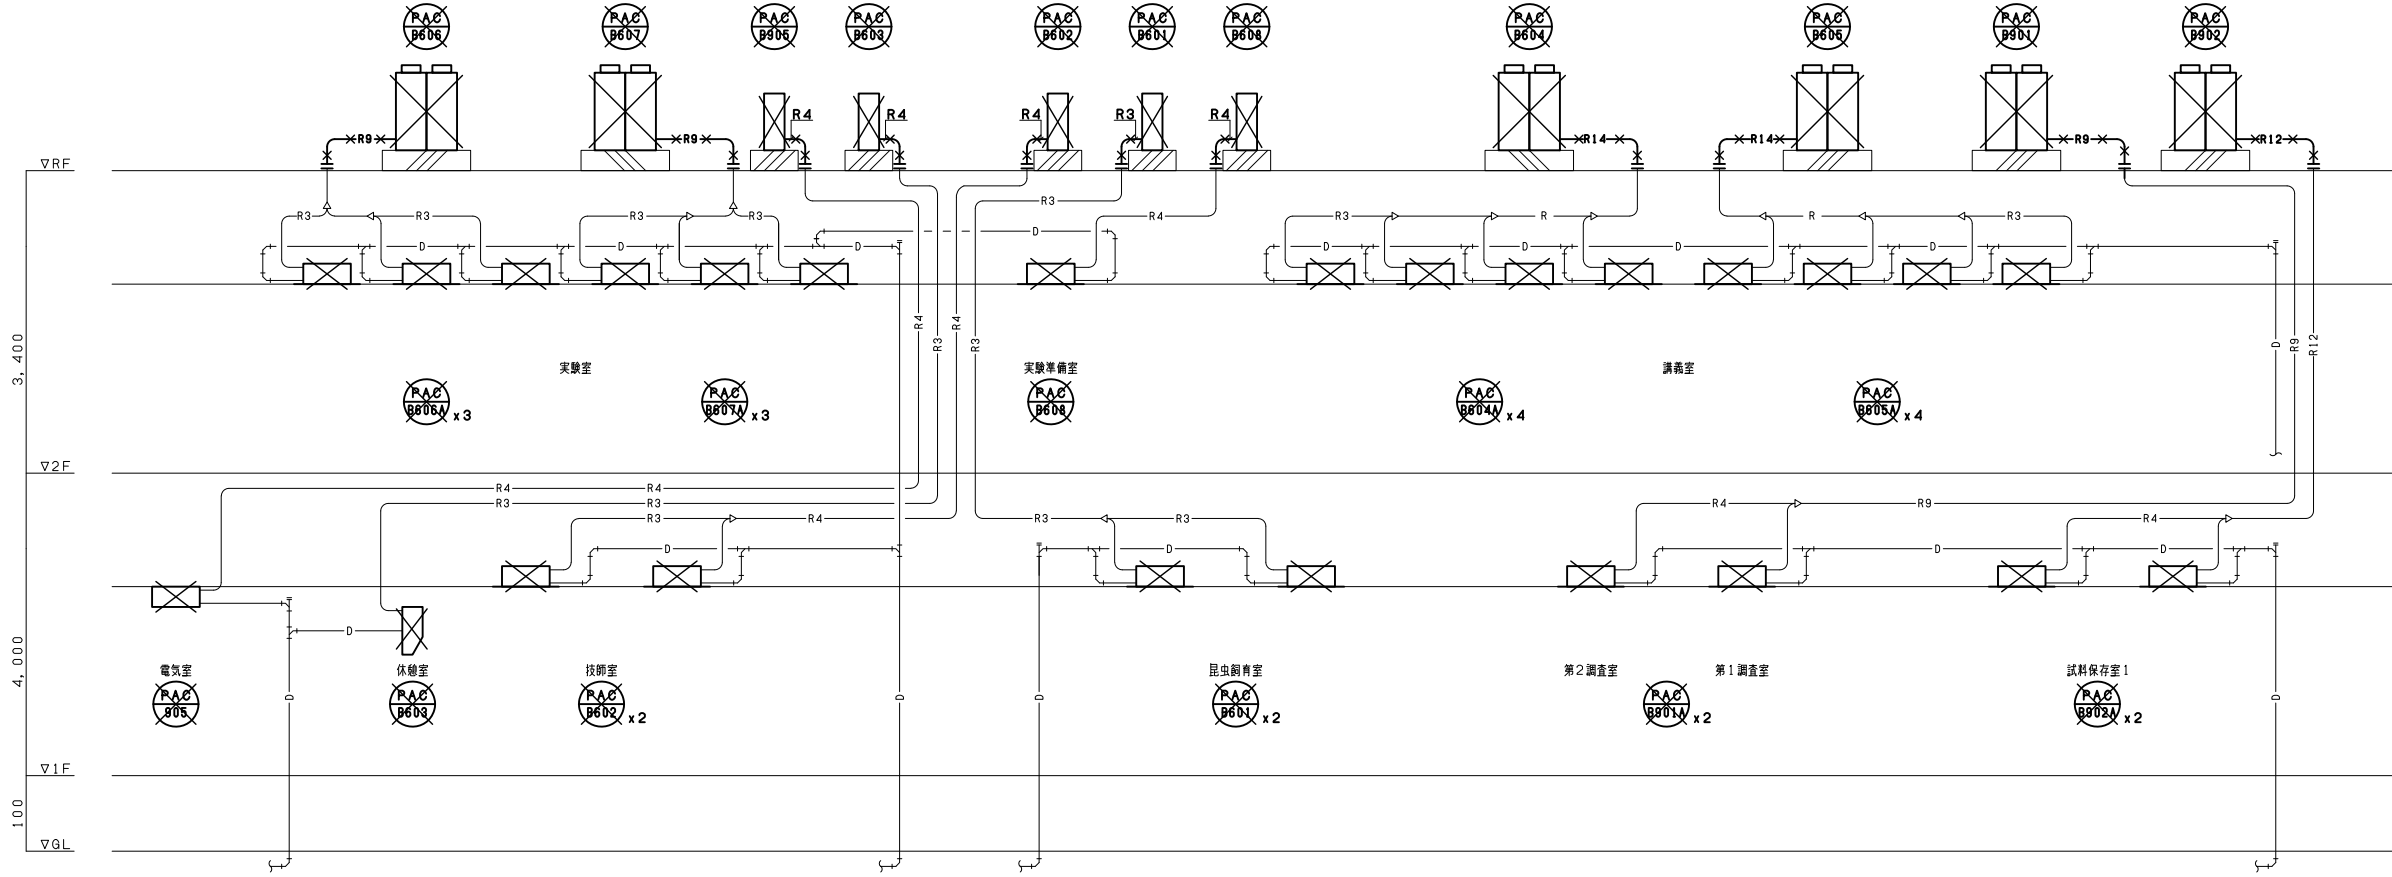

B8棟（園場実験施設棟）空調設備 系統図（撤去）

冷媒管リスト

記号	液管	ガス管
R1	6.4φ	9.5φ
R2	6.4φ	12.7φ
R3	9.5φ	15.9φ
R4	9.5φ	19.1φ
R5	9.5φ	22.2φ
R6	12.7φ	15.9φ
R7	12.7φ	22.2φ
R8	12.7φ	25.4φ
R9	12.7φ	28.6φ
R10	15.9φ	25.4φ
R11	15.9φ	28.6φ
R12	15.9φ	31.8φ
R13	15.9φ	38.1φ
R14	19.1φ	31.8φ
R15	19.1φ	38.1φ

- ※1、マルチエアコン冷媒管には制御線EM-CEE1、25[□]-2C共巻
※2、マルチエアコン以外の冷媒管には電源線EM-CE2、0[□]-3C共巻
※3、冷媒管の断熱は液管、ガス管共、10mm厚とする。

凡例

- 既設再利用を示す。
×× 撤去を示す。
—— 既設管切断を示す。
Ⓡ リモコンスイッチ撤去（スイッチボックス、電線管は既設再利用）
—— リモコン配線EM-CEE1、25[□]-2C撤去
（立下り部は既設電線管再利用）
（天井内はコロガシ配線）
--- リモコン配線EM-CEE1、25[□]-2C（E19）露出撤去
（既設電線管再利用）
（ ）内の室名は直天井の部屋を示す。